

番号 13

事故種別 公衆感電外負傷事故


事故発生 事業所の概要	業種 一般電気事業 主任技術者選任形態 選任
----------------	---------------------------

(事故の概要)

事故発生日時 秋 13時30分頃
事故発生電気工作物 低圧引込線 使用電圧 105V
被害者の概要 公衆、男性
原因 作業者の過失

(事故の状況)

- ・ 被災者は、マンションの外壁塗装作業中、引込線を身体で押さえ込み、短絡させ、アークにより負傷した。
- ・ なお、低圧引込線には防護管が取り付けられていなかった。

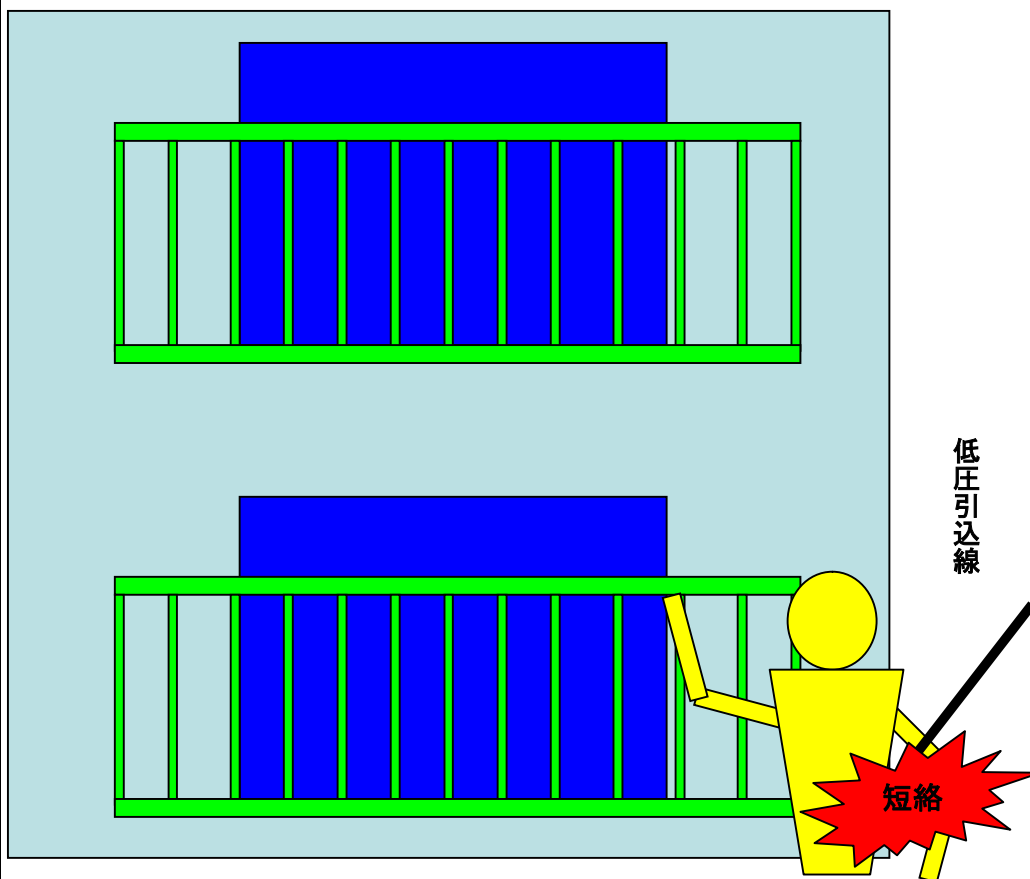

番 号 14

事故種別 公衆感電外負傷事故


事故発生	受電電圧 6.6kV、契約電力 54kW
事業所の概要	業 種 給食センター 主任技術者選任形態 外部委託（保安法人）

(事故の概要)

事故発生日時 冬 17時30分、天候 晴れ
事故発生電気工作物 動力分電盤 使用電圧 200V
被害者の概要 公衆、男性
原 因 作業者の過失

(事故の状況)

- 被害者がボイラー改修のため動力分電盤内のフロートレススイッチを取り替える作業を行っているときに、誤ってドライバーを電源端子部に接触、短絡させアークにより火傷した。

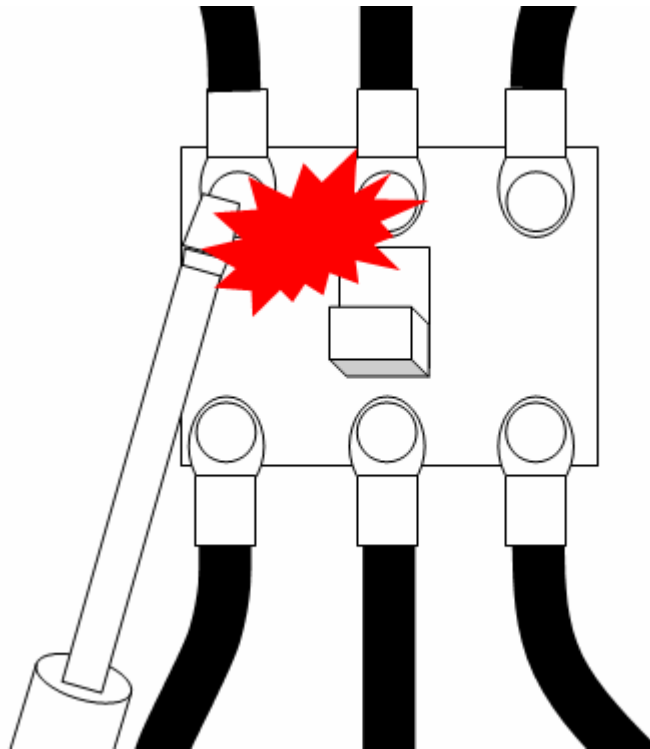

(再発防止対策)

- 改修工事に電気関係の工事範囲がある場合は、事前に主任技術者に連絡し、保安教育及び安全対策を実施